


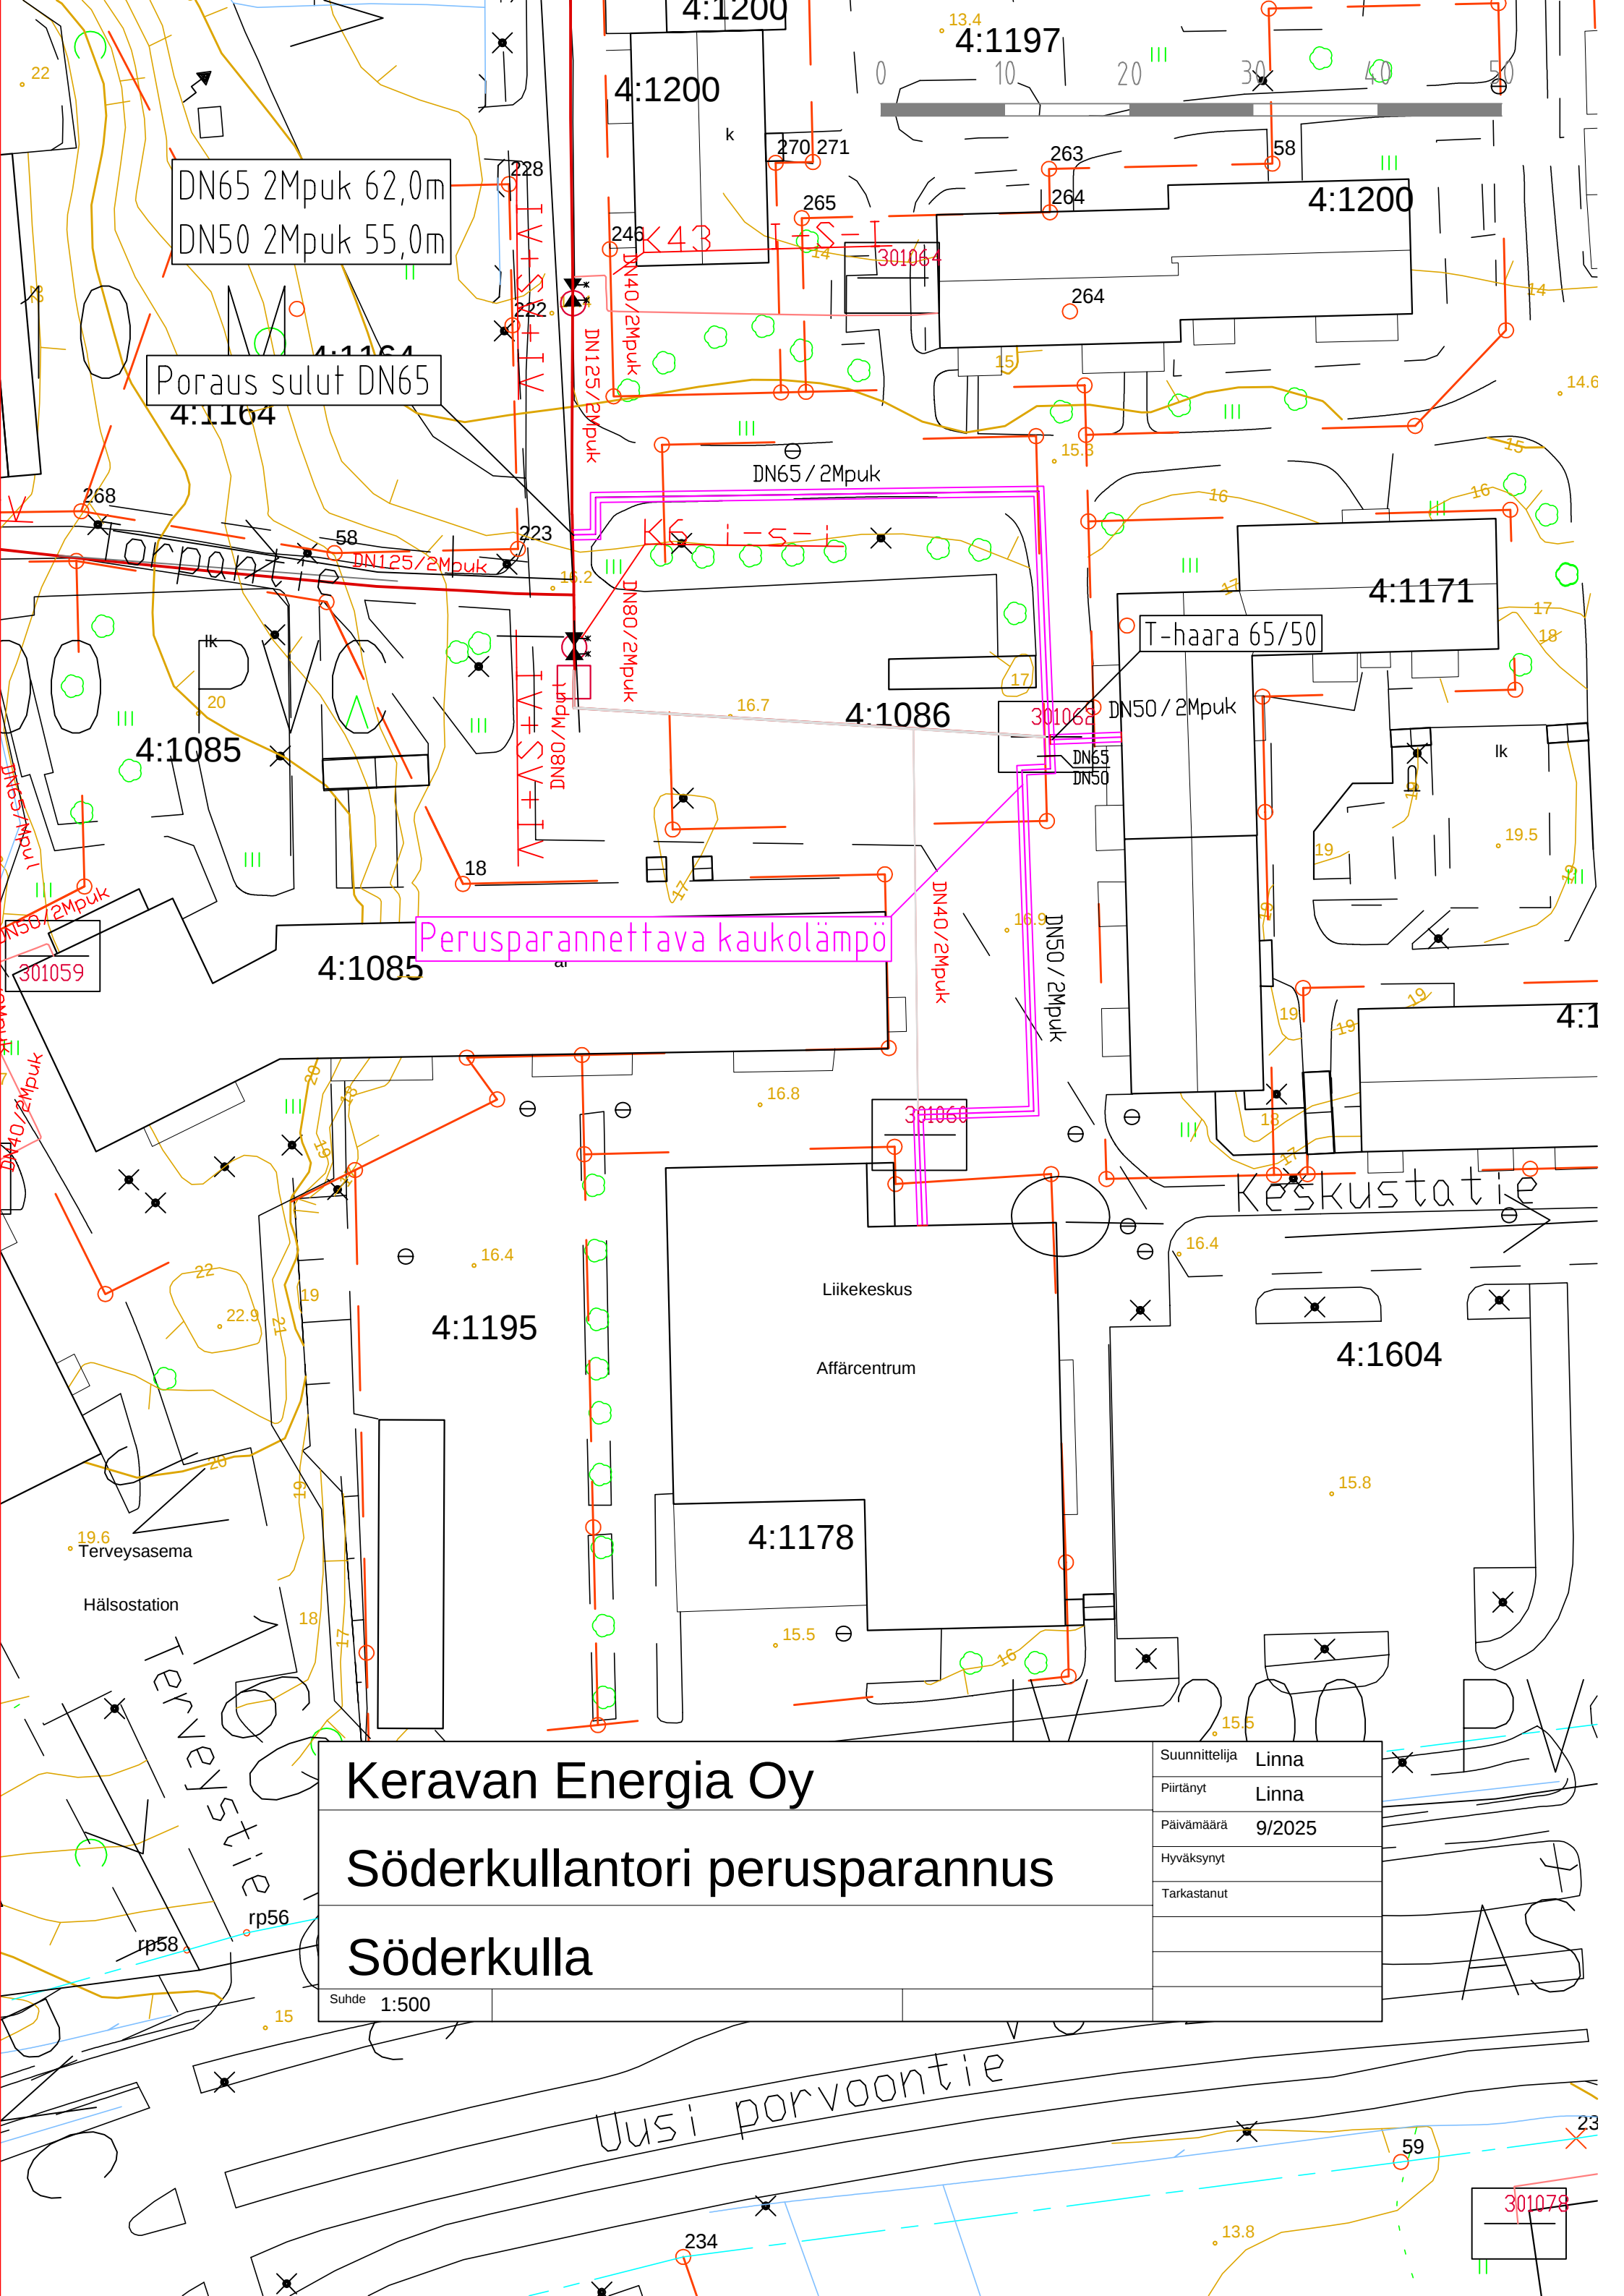

DN65 2Mpuk 62,0m
DN50 2Mpuk 55,0m

Poraus sulut DN65
4:1164

4:1200

4:1197

4:1200

K4.3

DN40/2mpuk

DN125/2mpuk

DN65 / 2Mpuk

DN80/2mpuk

DN80/2mpuk

DN80/2mpuk

DN80/2mpuk

DN80/2mpuk

DN80/2mpuk

DN80/2mpuk

DN80/2mpuk

DN80/2mpuk

DN80/2mpuk

DN80/2mpuk

DN80/2mpuk

DN80/2mpuk

DN80/2mpuk

DN80/2mpuk

DN80/2mpuk

DN80/2mpuk

DN80/2mpuk

DN80/2mpuk

DN80/2mpuk

DN80/2mpuk

DN80/2mpuk

DN80/2mpuk

DN80/2mpuk

DN80/2mpuk

DN80/2mpuk

DN80/2mpuk

DN80/2mpuk

DN80/2mpuk

DN80/2mpuk

DN80/2mpuk

DN80/2mpuk

DN80/2mpuk

DN80/2mpuk

DN80/2mpuk

DN80/2mpuk

DN80/2mpuk

DN80/2mpuk

4:1086

4:1171

T-haara 65/50

DN50 / 2Mpuk

DN65
DN50

DN65
DN50

DN65
DN50

DN65
DN50

DN65
DN50

DN65
DN50

DN65
DN50

DN65
DN50

DN65
DN50

DN65
DN50

DN65
DN50

DN65
DN50

DN65
DN50

DN65
DN50

DN65
DN50

DN65
DN50

DN65
DN50

DN65
DN50

DN65
DN50

DN65
DN50

DN65
DN50

DN65
DN50

DN65
DN50

DN65
DN50

DN65
DN50

DN65
DN50

DN65
DN50

DN65
DN50

DN65
DN50

DN65
DN50

DN65
DN50

DN65
DN50

DN65
DN50

DN65
DN50

Perusparannettava kaukolämpö

4:1085

4:1195

4:1178

4:1604

Liikekeskus

Affärcentrum

Keskustatie

Keravan Energia Oy

Söderkullantori perusparannus

Söderkulla

Suhde 1:500

Suunnittelija	Linna
Piirtänyt	Linna
Päivämäärä	9/2025
Hyväksynyt	
Tarkastanut	

Uusi porvoontie

AS